

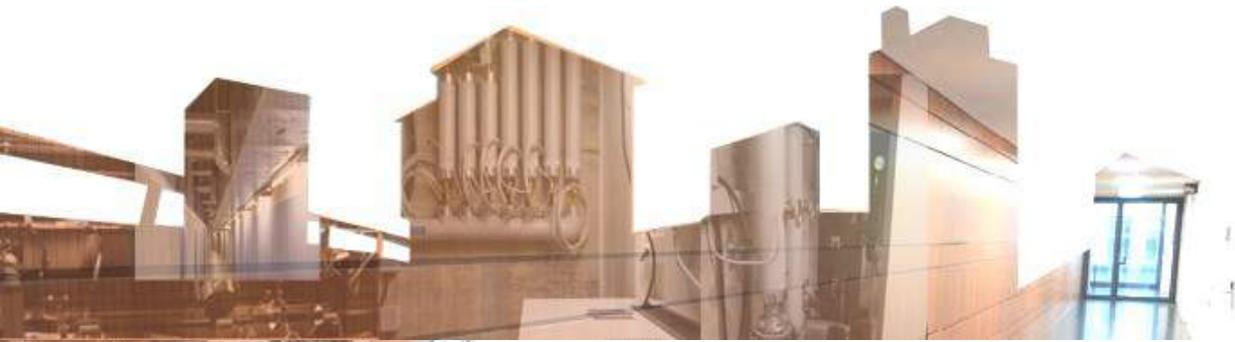


Frischwasserstationen: Praxis

Peter Hiller

Waldhauser + Hermann AG

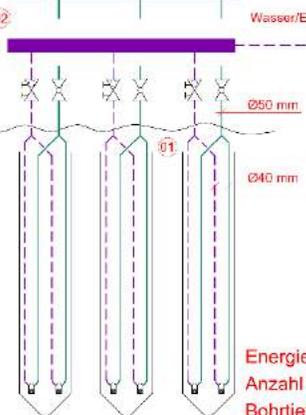

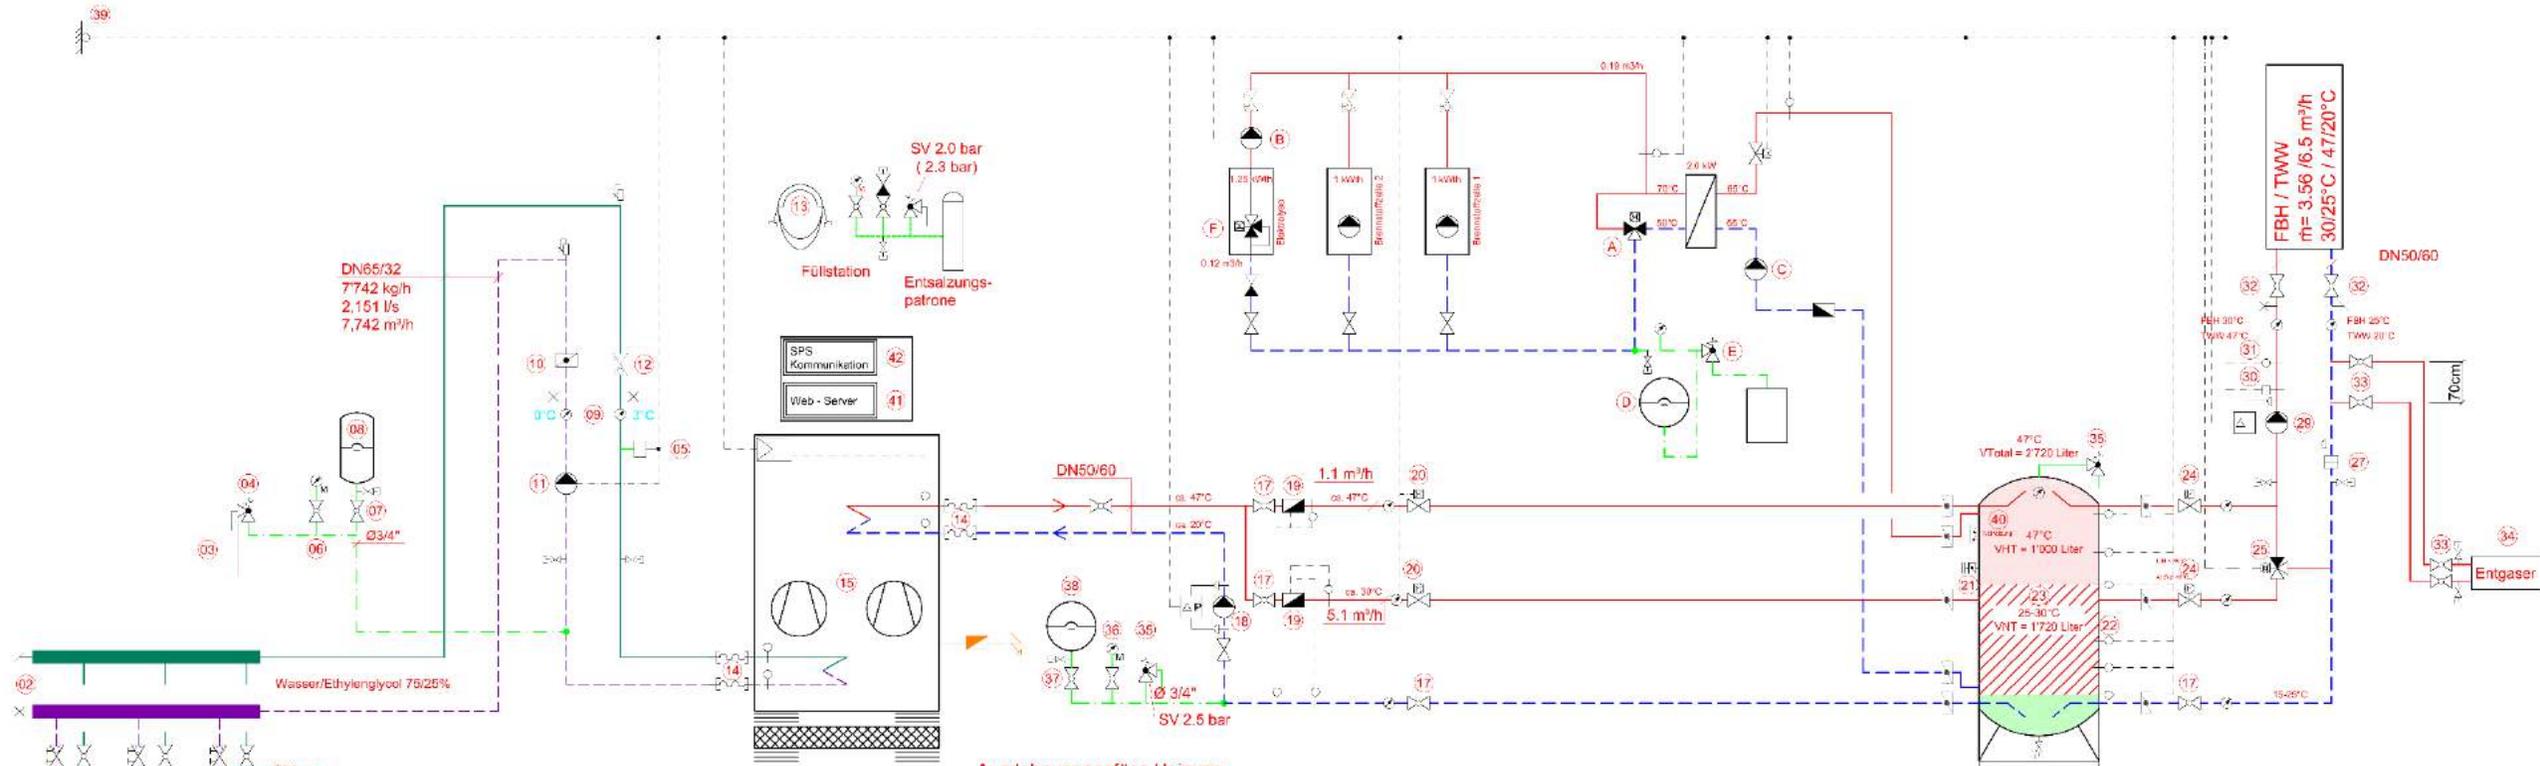

Querschnitt
 4 x Ø40 mm

Wärmepumpe	Ausdehnungsgefäß Heizung		
	FBH B0 / W30	BWW B0 / W35	BWW B0 / W50
Heizleistung:	26.7 kW	26.2 kW	24.4 kW
Kälteleistung:	21.9 kW	20.6 kW	16.7 kW
Verdichter:	4.9 KW	5.6 KW	7.7 KW
Leistungszahl:	5.5 COP	4.7 COP	3.2 COP

Kältemittel: R410A
 Kältemittelmenge: 3.8 kg
 Sperrzeiten für WP vom EW: max. 2 h/d

	Haus 12
Stundenplätze à 60°C:	749 l/h
Tagesbedarf à 60°C:	1'594 l/d

	Haus 12
WLGB nach SIA 384.201	19.1 kW
Massenstrom FBH	3.56m³/h 0.99 l/s
Massenstrom TWW	6.50m³/h 1.80 l/s
Sperrzeiten für FBH	6 h/d

Heizwasserspeicher
 Nutzvolumen: 2'720 Liter

